



Podłączenia automatyki należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta

Vitotronic 300 – K
MW-1B

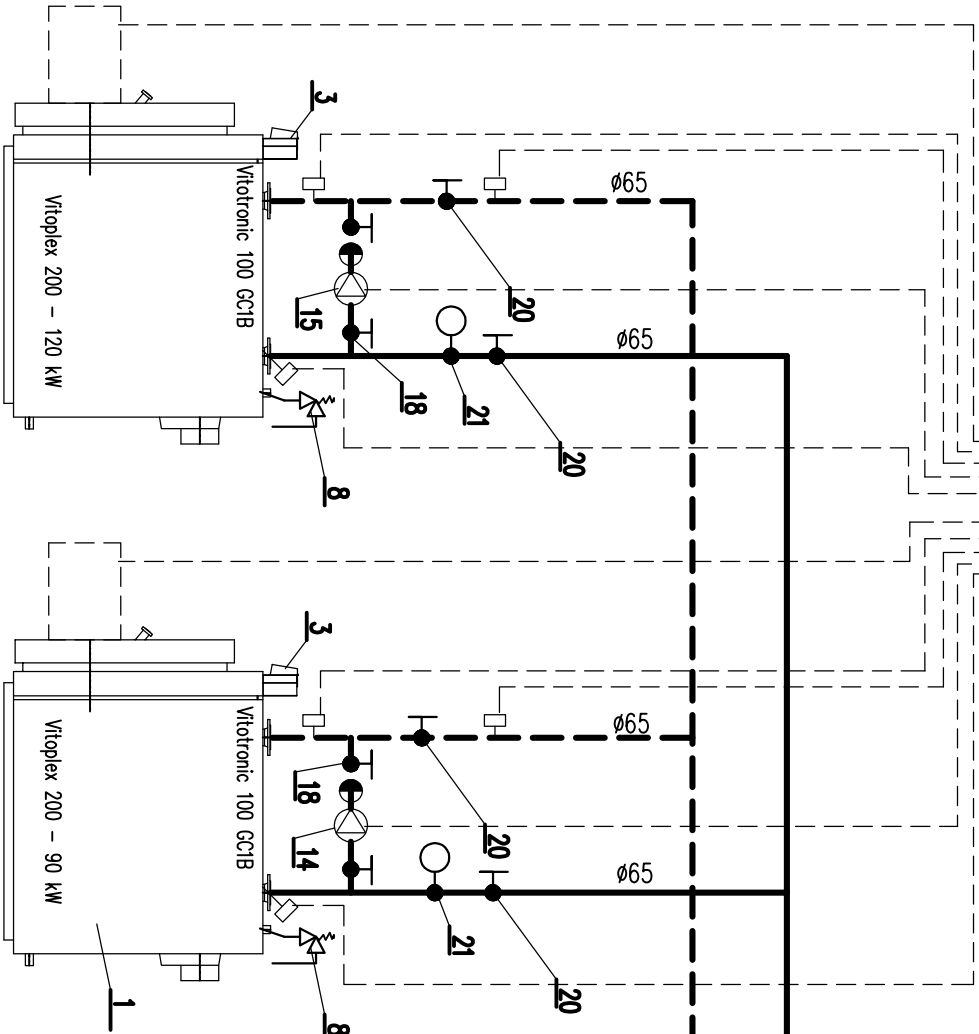

OBIĘG 2 (rezerwa)

OBIĘG 1 (szkoła)

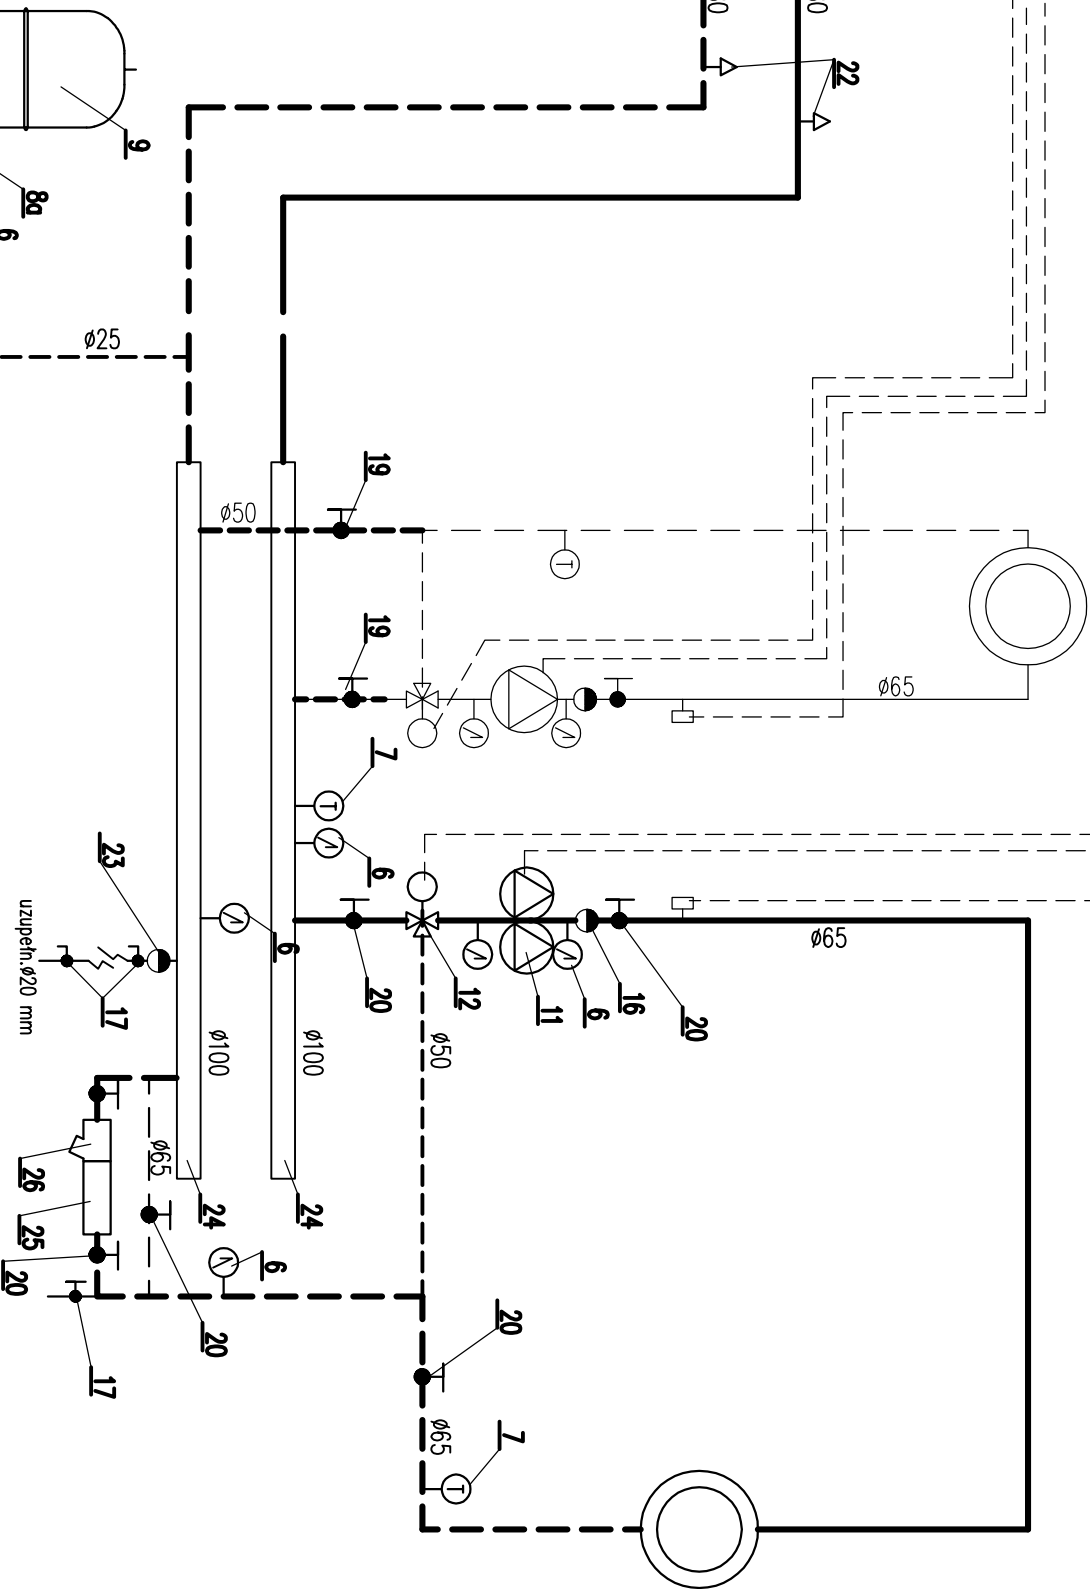

Zamierzenie inwest. (nazwa):		REMONT SYSTEMU OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWLIKOWICACH			
Adres inwestycji :		Pawlikowice, gm. Pabianice			
Temat:		PROJEKT BUDOWLANY – REMONT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OLEJOWEJ			
Tytuł (nazwa) rysunku:		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI	Skala:	— —	Nr rysunku 1
Autor projektu:		Imię i nazwisko mgr inż. Jan Woźniak	Specjalność : Instalacyjno-inżynierska sieć instalacje sanitarno	Numer uprawnień bud.:	Data : 05.2011
			413/87/WŁ		Podpis :